Komunalny Zakład Budżetowy
42-445 Szczekociny
ul. Przemysłowa 2, tel. 34 3557 161
Województwo Śląskie
REGON 150515446, NIP 577-000-28-88

Komunalny Zakład Budżetowy Szczekociny zwraca się ponownie do właścicieli nieruchomości nieprzyłączonych jeszcze do sieci wodociągowej z rejonu ulic **Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej w Szczekocinach** o przyłączanie swoich nieruchomości do w/w sieci wodociągowej. Swoją prośbę kierujemy w szczególności do właścicieli nieruchomości, którzy podczas budowy w/w sieci wodociągowej wykonały częściowo przyłącze tj. zostało ono doprowadzone np. do pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, czy też studzienki wodomierzowej, jednocześnie nie dokonując wpięcia w wewnętrzna instalację wodociągową w nieruchomości. Osoby, które w dalszym ciągu chcą korzystać z własnego ujęcia wody (studni głębinowej), a jednocześnie chciałyby np. posiadać awaryjny dostęp do wody z sieci wodociągowej lub odwrotnie informujemy, iż istnieje techniczna możliwość ich połączenia i utworzenia wspólnej wewnętrznej instalacji wodociągowej (zgodnie z poniżej przedstawionym schematem). Macie Państwo wówczas możliwość korzystania z wody z ujęcia własnego lub z wody pochodzącej z sieci wodociągowej i odwrotnie. Nadmieniamy, iż tak wykonana instalacja posiada same pozytywne aspekty, a koszt wykonania przyłącza na warunkach wspomnianych wyżej będzie znikomy i procedury z tym związane będą uproszczone. W sytuacji wystąpienia awarii hydroforu, czy też pompy głębinowej, zanieczyszczenia wody, wyczerpania zasobów wody ze względu na suszę lub zbyt intensywną eksploatację, istnieje wówczas możliwość przekierowania i korzystania z wody z sieci wodociągowej. Nie pobierając wody z sieci wodociągowej ponoszą Państwo wyłącznie koszt opłaty abonamentowej. Natomiast w przypadku poboru wody z sieci wodociągowej obciążani są Państwo wówczas za faktycznie pobraną wodę według wskazań wodomierza. Pobieranie wody z sieci wodociągowej to przede wszystkim korzystanie z wody o sprawdzonej i odpowiedniej jakości, podlegającej regularnym badaniom zapewniającym bezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, a także gwarantujące jej dostawę i dostęp w dowolnym momencie i miejscu.

Jeśli chodzi o studnię to warto przypomnieć, że działa ona przy pomocy pracy pompy zasilanej elektrycznie. W sytuacji brak prądu nie będziemy również mieli dostępu do wody. Trzeba także dodać, że woda ze studni wymaga momentami dodatkowego uzdatniania, jeżeli ma być zastosowana do celów spożywczych (zawiera ona bowiem znaczne ilości manganu oraz żelaza). Gospodarstwa domowe, które korzystają z wody z własnej studni winny systematycznie monitorować jakość wody i stosować właściwe środki do jej dezynfekcji oraz oczyszczania, tak by mieć pewność, że jest ona bezpieczna do spożycia.
Odpowiednie wykonanie podłączenia studni głębinowej z siecią wodociągową, w celu utworzenia wspólnej wewnętrznej instalacji wodociągowej pozwoli na korzystanie z dwóch źródeł wody w sposób efektywny oraz bezpieczny. Na wspólnej instalacji rur doprowadzających wodę ze studni głębinowej oraz wodociągowych montuje się specjalny zawór antyskażeniowy zapobiegający zmianie kierunku przepływu wody, który może być spowodowany spadkiem ciśnienia. Jest parę rozwiązań technicznych, które pozwolą spełnić wymagania w zakresie połączenia studni głębinowej z siecią wodociągową. W tak wykonanej instalacji woda pochodząca ze studni i woda z sieci wodociągowej muszą być właściwie zabezpieczone, by zapobiec cofaniu się i uniknąć skażenia wody w całej sieci.

Przypominamy jednocześnie, iż przyłącza należy wykonywać na zasadach oraz warunkach technicznych określonych przez administratora sieci tj. Komunalny Zakład Budżetowy Szczekociny z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2. Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej uzyskają Państwo w naszej siedzibie lub pod nr tel. 34 3557 161 oraz 601 244 754.
W dalszym ciągu możecie Państwo również skorzystać z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczekociny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej zgodnie z uchwałą nr 480/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dna 27 czerwca 2023 r. Zainteresowanych dotacją do budowy
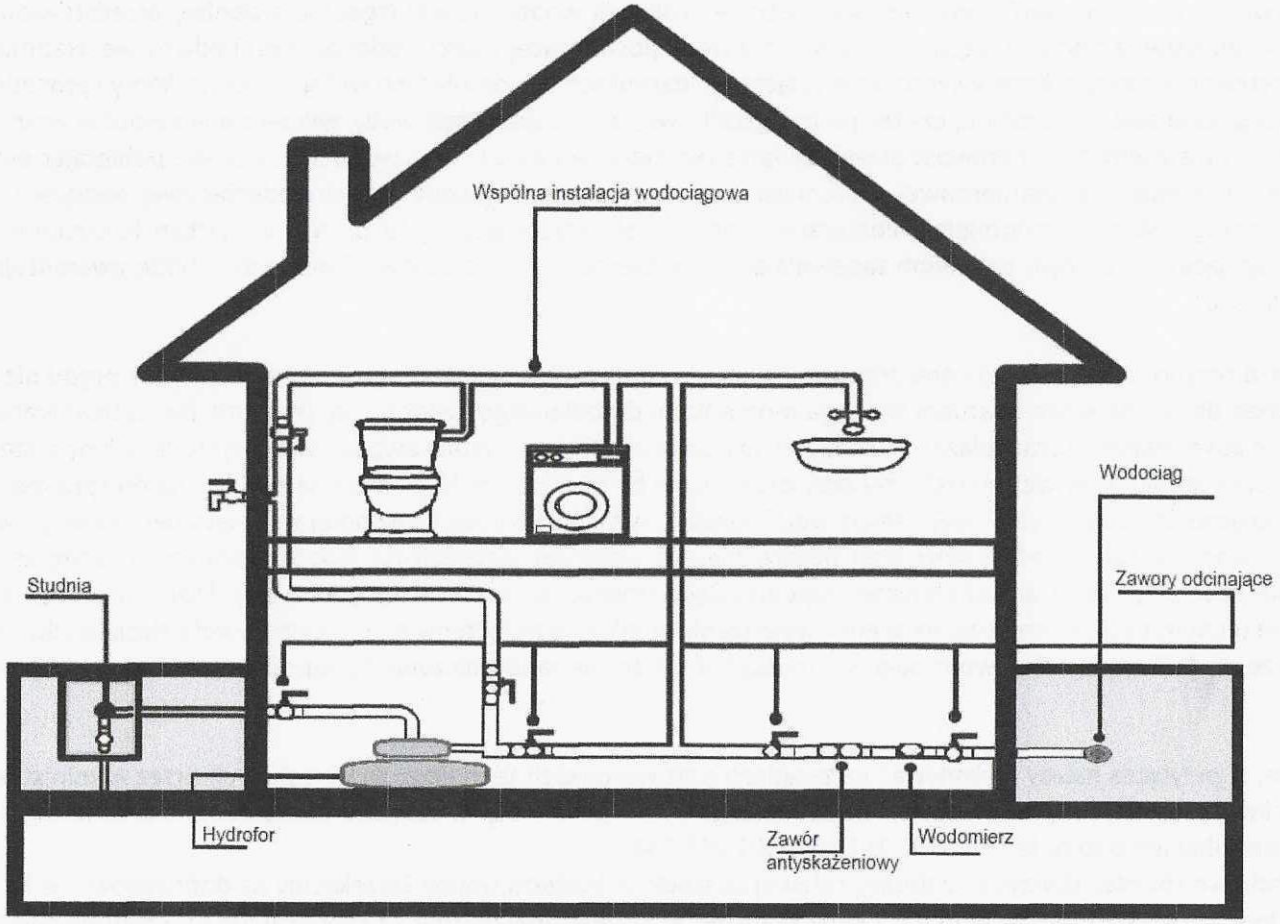
przyłącza wodociągowego prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2 (pok. nr 10) lub pod nr tel. 34 3557 050 wew. 110.
Wobec powyższego jeszcze raz zachęcamy Państwa do podłączania się do sieci wodociągowej wybudowanej w w/w rejonie.